


Αθήνα 14-5-2020

Θέμα: «Λειτουργίας συστήματος Κλιματισμού – Εξαερισμού βάσει της εγκυκλίου Δ1(δ)/ΓΠ οικ 26635/2020


σε συνέχεια της εγκυκλίου **Δ1(δ)/ΓΠ οικ 26635/2020** που αφορά στη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων,


σας ενημερώνω ότι τα εγκατεστημένα συστήματα που αφορούν στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία **μονάδες fan coil (FCU) (εσωτερικές μονάδες κλιματισμού)** και στην κατηγορία **εξαερισμού (VAM)**.

Ως εκ τούτου και με βάση τις αντίστοιχες παραγράφους

- Το σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να λειτουργεί 24/7 όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο.
- Το σύστημα εξαερισμού (VAM) θα πρέπει να λειτουργεί 24/7 και πιο συγκεκριμένα ΑΠΟ τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη λειτουργία στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή (συνιστάται η υψηλή ταχύτητα) ΜΕΧΡΙ και 2 ώρες αφού τερματίσει την καθημερινή λειτουργία η επιχείρηση. Στο διάστημα που δε λειτουργεί η επιχείρηση το σύστημα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ στη χαμηλή ταχύτητα.
- Τα Σαββατοκύριακα **τα συστήματα να παραμένουν σε λειτουργία.**
- **ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ** η θερμοκρασία στις εσωτερικές μονάδες , ώστε να μην μεταβάλλεται και το ποσοστό υγρασίας στους χώρους.
- Τα συνεργεία συντήρησης να **ΜΗΝ ΠΡΟΒΟΥΝ** σε καθαρισμό των αεραγωγών αυτήν την περίοδο , παρά μόνον των φίλτρων όπου αυτά υπάρχουν.

Σε ότι αφορά στους χώρους υγιεινής να τηρούνται οι οδηγίες της παραγράφου 3 της εγκυκλίου με συνεχή αερισμό των χώρων (φυσικό ή μηχανικό)

Με εκτίμηση

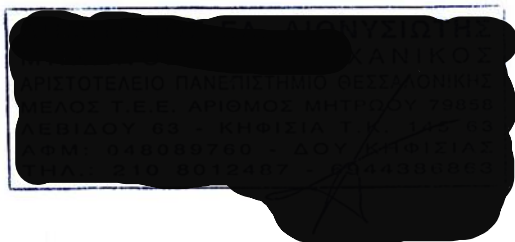

Συνημμένα: Ηλεκτρονικό αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Δ1(δ)/ΓΠ οικ 26635/2020